


zawsze podłączamy najpierw na obudowę, a później do żarówek. Nigdy odwrotnie!!!

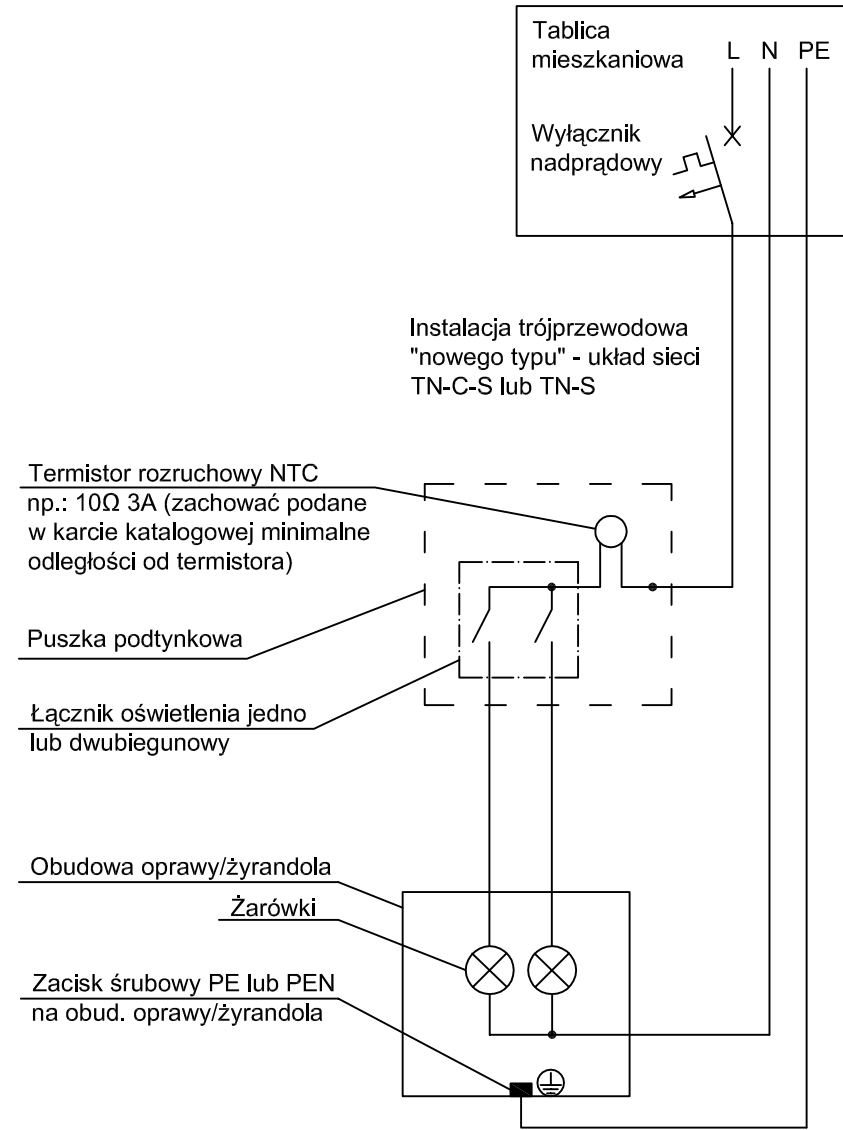

Na rynku występują również oprawy/żyrandole wykonane w II klasie ochronności. Oznaczone są symbolem □ . Oprawy tego typu posiadają izolację wzmocnioną lub podwójną w postaci izolacji: podstawowej i dodatkowej. W tych oprawach/żyrandolach nie znajdziemy (na obudowach) zacisku do przyłączenia przewodu PE lub PEN.